



Fig. 1

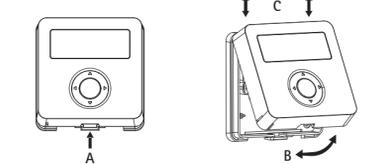


Fig. 2 Fig. 3



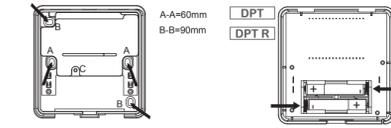



Fig. 4

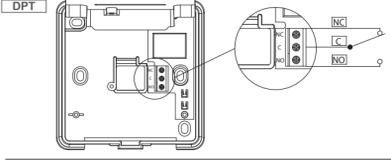

DPT

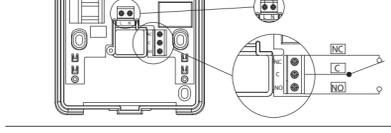

DPT V

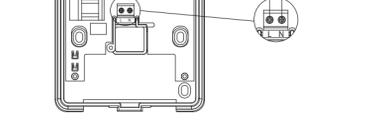

DPT VR



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



DPT R



DPT V



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Este producto está realizado en conformidad con las normas EN 60730-2-9, EN 60730-2-7, ETSI EN 301 489-1 (DPT R, DPT VR), ETSI EN 300 200-2 (DPT R, DPT VR), cumple con las directivas CE aplicables y está completamente fabricado en Italia.

- DPT Alimentación: Baterías (2x1.5V) - Salida: relé ON-OFF
DPT V Alimentación: 230Vac, 50Hz - Salida: relé ON-OFF
DPT VR Alimentación: Baterías (2x1.5V) - Salida: Radio 868.2 Mhz
DPT VR Alimentación: 230Vac, 50Hz - Salida: Radio 868.2 Mhz
DPT Alimentación: Baterías Alcalinas 2x1.5V LR03 (Tipo AAA)
DPT R Duración baterías > 1 año
DPT V Alimentación: 230Vac, 50Hz
DPT VR Potencia máxima absorbida: < 0.5W
Mantenimiento reloj en ausencia de tensión de alimentación >12h
DPT Capacidad máxima contactos: 5A(1A) 250VAC
DPT VR Tipo de acción: 1B
DPT R Frecuencia de funcionamiento: 868.2 Mhz
DPT VR Categoría de receptor : 2
Duty cycle transmisor < 1%
Alcance: 300 m en campo abierto, 20 m en el interior de edificios
Tipo de antena: interna, en circuito moldado

Clase ErP I (+1%) - EU 811/2013
Temperatura ambiente máxima: 50°C
Campo de visualización temperatura: 0°C+39°C
Campo de regulación temperatura: 5°C+35°C
Resolución temperatura: 0,1°C
Diferencia temperatura: de 0,1°C a 2,0°C (estándar 0,2°C)
Sonda de temperatura: NTC 100KΩ@25°C
Grado de protección: IP20
Clase de aislamiento: Tipo II (doble aislamiento)
Grado de contaminación: 2
Software: clase A
Resistencia al calor y al fuego: Categoría D
Temperatura de almacenamiento: -25+60°C
Tensión nominal soportable de impulso: 2,5kV
Montaje: a la pared

¡ATENCIÓN! Se recomienda realizar la instalación del dispositivo respetando rigurosamente las normas de seguridad y las disposiciones de ley vigentes. Antes de realizar alguna conexión, asegurarse que el interruptor general se haya desconectado.

INSTALACIÓN

Instalar el dispositivo lejos de fuentes de calor y corrientes de aire, aproximadamente a 1,5m del suelo. Abrir el dispositivo presionando el diente colocado en el lado inferior de la base (Fig.1 A). Girar el frente hacia arriba (Fig.1 B) y levantar levemente para desengancharlo (Fig.1 C).

DPT R Fijar la base a la pared, usando la distancia entre ejes horizontal (Fig.2 A-A) o diagonal (Fig.2 B-B).

DPT Quitar la protección interna que cubre las abrazaderas desatornillando el tornillo (Fig.2 C) y girando la tapa hacia arriba. Fijar la base a la pared, usando la distancia entre ejes horizontal (Fig.2 A-A) o diagonal (Fig.2 B-B). Colocar los cables a través de la abertura en el fondo y conectarlos a la terminal de conexión (Fig.4) luego volver a colocar la tapa interna ajustando el tornillo (Fig.2 C).

DPT Colocar las baterías en el adecuado compartimiento en el interior del frente (Fig.3).

Para volver a cerrar el dispositivo proceder como precedentemente invirtiendo la secuencia de las operaciones: unir los lados superiores de las dos partes (Fig.1 C) luego girar la parte frontal hacia abajo (Fig.1 B) hasta hacer saltar el gancho inferior (Fig.1 A) en la base.

CAMBIO DE LAS BATERÍAS

Quando el símbolo de la batería parpadea (sin carga) es necesario cambiarlas. Proceder como se indica en las instrucciones de instalación (Fig. 1 y Fig.3). Volver a montar la tapa en la base antes de realizar cualquier operación.

DESCRIPCIÓN MANDOS Y FUNCIONAMIENTO

Los mandos están compuestos por un anillo de cuatro posiciones identificados por las flechas. Presionar con una tecla central OK. Presionar el anillo en correspondencia de las flechas para activar una sola tecla a la vez. Presionar la tecla OK en el centro. Usar las teclas con flecha para modificar los valores de tiempo y de temperatura o seleccionar las opciones, la tecla central OK normalmente confirma las configuraciones.

- PRIMER ENCENDIDO (Fig. 5)
Programar el reloj
Programar el formato 24H o 12H con ▲▼, luego OK.
Programar la hora con ▲▼, luego OK.
Programar los minutos con ▲▼, luego OK.
La pantalla visualiza OFF y el reloj.
DPT R Realizar la combinación con el receptor radio RCV mediante el parámetro "rAd" del menú instalador. El procedimiento se realiza en la fábrica pero se puede repetir (por ejemplo en caso de sustitución de un dispositivo). Establecer primero el receptor RCV siguiendo sus instrucciones.

DPT R Realizar la combinación con el receptor radio RCV mediante el parámetro "rAd" del menú instalador. El procedimiento se realiza en la fábrica pero se puede repetir (por ejemplo en caso de sustitución de un dispositivo). Establecer primero el receptor RCV siguiendo sus instrucciones.

MODALIDAD OFF (Fig. 6)
La función anticongelante está activa. Presionar por 3 segundos:
▲ para programar el reloj (como anteriormente descrito).
▲ para programar la modalidad estación Verano/Invierno (estándar: INVIERNO).
▲ para pasar de OFF a la modalidad activa y viceversa.
Presionar por 10 segundos OK para entrar en el Menú Instalador.

MODOS ACTIVOS (Fig.7, Fig.8 Y Fig.9)
La temperatura ambiente medida está siempre en primer plano.
Oprimir OK para visualizar arriba a la derecha el reloj o la temperatura configurada.
Oprimir ▼ para escoger los modos AUTO, MAN, MAN ECO (estándar: AUTO).

MANUAL Y MANUAL ECO (Fig.7)
Oprimir ▲ ▼ para modificar los valores configurados y memorizados.
MAN = Temperatura Comfort (estándar: INVIERNO = 20,0°C / VERANO = 25,0°C).
MAN ECO = Temperatura Economy (estándar: INVIERNO = 16,0°C / VERANO = 28°C).

AUTOMÁTICO (Fig.8 Y Fig.9)
En la parte inferior la pantalla muestra:
horas configuradas a la temperatura Comfort (t1).
horas configuradas a la temperatura Economy (t2).
La temperatura configurada (t1 o t2) depende del programa horario memorizado y cambia automáticamente.

PROGRAMACIÓN HORARIA
Oprimir 3 segundos ▼ aparece la hora actual arriba a la derecha (Fig.10): SET y el símbolo de la hora actual centelleando.
Configurar la temperatura para cada hora del día.
Oprimir ▲ para configurar la temperatura t1.
Oprimir ▼ para configurar la temperatura t2.
Oprimir las flechas ▲ ▼ para moverse a lo largo de las horas sin modificar las configuraciones.
Oprimir OK para confirmar el programa.

La pantalla muestra en secuencia (Fig.11) los valores de temperatura configurados t1 (Comfort) e t2 (Economy).
Modificar t1 (Comfort) con ▲ ▼ luego confirmar con OK (estándar: INVIERNO = 20,0°C / VERANO = 25,0°C).
Modificar t2 (Economy) con ▲ ▼ luego confirmar con OK (estándar: INVIERNO = 16,0°C / VERANO = 28°C).

MODALIDAD ESTACIÓN INVIERNO *
La temperatura Comfort es mayor que la temperatura Economy (t1>t2). Cuando Tamb < Tset se activa la calefacción.

MODALIDAD ESTACIÓN VERANO *
La temperatura Comfort es menor que la temperatura Economy (t1<t2). Cuando Tamb > Tset se activa la refrigeración.

COMUNICACIÓN RADIO
DPT R Normalmente la pantalla visualiza el símbolo de onda radio fija (Fig.7 y Fig.9). Si el símbolo parpadea, verificar los dispositivos, intentar repetir el procedimiento de combinación o modificar la posición.

MENÚ INSTALADOR (Fig. 12)
En modalidad OFF presionar por 10 segundos OK para entrar en el Menú Instalador.
Presionar ▲ ▼ para elegir las opciones;
Presionar ▲ ▼ para modificar los valores;
AF = Umbral anticongelante (estándar 6,0°C);
HYS = Diferencial temperatura (estándar 0,2°C);
OFS = Corrección offset temperatura (estándar 0,0°C);
°C = Selección grados Celsius/Fahrenheit (estándar Celsius);
rAd = (sólo DPT R, DPT VR). Presionar ▲ para seleccionar YES y confirmar presionando aún ▲. Al finalizar el procedimiento de combinación, la pantalla visualiza "rAd" en caso de éxito positivo, "Err" en caso negativo;

CLR = Presionar ▲ para seleccionar YES y confirmar presionando aún ▲. Esperar 4 segundos para reset automático. Restablecer los valores de fábrica.
Presionar OK para salir del menú instalador.

PRODUCTBESCHRIJVING EN TECHNISCHE KENMERKEN

Dit product is vervaardigd volgens de normen EN 60730-2-9, EN 60730-2-7, ETSI EN 301 489-1 (DPT R, DPT VR), ETSI EN 300 200-2 (DPT R, DPT VR), in conformiteit met de toepasselijke EG-richtlijnen. Het is volledig in Italië vervaardigd.

- DPT Voeding: Batterijen (2x1,5V) - Uitgang: ON-OFF relais
DPT V Voeding: 230Vac, 50Hz - Uitgang: ON-OFF relais
DPT VR Voeding: Batterijen (2x1,5V) - Uitgang: Radio 868.2 Mhz
DPT VR Voeding: 230Vac, 50Hz - Uitgang: Radio 868.2 Mhz
DPT Voeding: Alkalinebatterijen 2x1,5V LR03 (Type AAA)
DPT R Duur batterijen > 1 jaar
DPT V Voeding: 230Vac, 50Hz
DPT VR Maximale opgenomen vermogen: < 0.5W
Instandhouding klok in afwezigheid voedingsspanning >12u
DPT Maximale vermogen contacten: 5A(1A) 250VAC
DPT VR Type actie: 1B
DPT R Frequentie werking: 868.2 Mhz
DPT VR Categorie van de ontvanger: 2
Gebruikscyclus zender < 1%
Vermogen: 300 m in open veld, 20 m binnen gebouwen
Type antenne: intern, op een printplaat

Klasse ErP I (+1%) - EU 811/2013
Maximale omgevingstemperatuur: 50°C
Weergavegebied temperatuur: 0°C+39°C
Instelbereik temperatuur: 5°C+35°C
Temperatuursolutie: 0,1°C
Temperatuurverschil: van 0,1°C tot 2,0°C (standaard 0,2°C)
Temperatuursonde: NTC 100KΩ@25°C
Beschermingsklasse: IP20
Isolatieklasse: Type II (dubbele isolatie)
Verontreinigingsniveau: 2
Software: klasse A
Warmtebestendigheid en brandwerendheid: Categorie D
Opslagtemperatuur: -25+60°C
Nominale stroomhoudspanning: 2,5kV
Montage: wand

LET OPI! Het wordt aanbevolen de installatie van het apparaat uit te voeren in strikte overeenstemming met de van kracht zijnde veiligheidsnormen en wettelijke bepalingen. Voordat er aansluitingen tot stand worden gebracht, moet u ervoor zorgen dat de hoofdschakelaar gedeactiveerd is.

INSTALLATIE

Installeer het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en luchtstromen, op ongeveer 1,5 m vanaf de vloer. Open het apparaat door op het lijkje te drukken dat zich op de onderkant van de behuizing bevindt (Afb.1 A). Klap het voorpaneel naar boven (Afb.1 B) en til het enigszins op om het los te maken (Afb.1 C).

DPT R Bevestig de behuizing op de wand en gebruik de horizontaal (Afb.2 A-A) of diagonaal (Afb.2 B-B) geplaatste gaten.

DPT Verwijder het interne beschermplaatje van de aansluitklemmen door de schroef los te draaien (Afb.2 C) en draai het plaatje omhoog. Bevestig de behuizing op de wand en gebruik de horizontaal (Afb.2 A-A) of diagonaal (Afb.2 B-B) geplaatste gaten. Leid de kabels door de opening op de bodem en sluit ze aan op de klemmenstrook (Afb.4). Vervolg het interne beschermplaatje terugplaatsen en de schroef vastdraaien (Afb.2 C).

DPT Plaats de batterijen in hun zitting op het voorpaneel (Afb.3).

Ge voor het sluiten van het apparaat te werk als voorheen maar in omgekeerde volgorde: plaats de bovenzijden van de twee delen op elkaar (Afb.1 C) en draai dan het voorpaneel naar beneden (Afb.1 B) tot het onderste lijkje (Afb.1 A) vastklikt op de behuizing.

VERVANGING BATTERIJEN

Wanneer het symbool van de batterij knipperen (lege batterijen) moeten de batterijen vervangen worden. Ga te werk zoals aangegeven onder de installatie-instructies (Afb. 1 en Afb.3). Voordat u andere handelingen uitvoert, moet het voorpaneel weer op de behuizing teruggeplaatst worden.

BESCHRIJVING BEDIENING EN WERKING

De bedieningselementen bestaan uit een ring met vier door de pijljes geïdentificeerde posities en een centrale OK-toets. Druk op de ring in overeenkomst met de pijljes om één tekenet tegelijk te activeren. Druk op de centrale OK-toets. Gebruik de pijljettoetsen voor het wijzigen van de waarden voor tijd en temperatuur of voor de selectie van de opties. De centrale OK-toets bevestigt over het algemeen de instellingen.

EERSTE INSCHAKELING (Afb. 5)
Instelling van de klok
Stel het formaat in op 24H of 12H met ▲▼, druk dan op OK.
Stel de uren in met ▲▼ en dan OK.
Stel de minuten in met ▲▼ en dan OK.
Het display toont het opschrift OFF en de tijd.
DPT R Koppel de radio-ontvanger RCV door middel van de parameter "rAd" van het Menu Installateur. De procedure is reeds uitgevoerd in de fabriek maar kan mogelijk herhaald worden (bijvoorbeeld in het geval van vervanging van een apparaat). Bereid eerst de RCV-ontvanger voor door zijn instructies te volgen.

DPT R Koppel de radio-ontvanger RCV door middel van de parameter "rAd" van het Menu Installateur. De procedure is reeds uitgevoerd in de fabriek maar kan mogelijk herhaald worden (bijvoorbeeld in het geval van vervanging van een apparaat). Bereid eerst de RCV-ontvanger voor door zijn instructies te volgen.

MODUS OFF (Afb. 6)
De vorstbeschermingsfunctie is actief. Druk gedurende 3 seconden:
▼ voor de instelling van de klok (zie hierboven).
▲ voor de instelling van de seizoenmodus Zomer/Winter (standaard: WINTER).
▲ om van OFF over te gaan naar de actieve modus en omgekeerd.
Druk gedurende 10 seconden op OK voor toegang tot het Menu Installateur.

ACTIVE MODI (Afb. 7, Afb. 8 en Afb.9)
De gemeten omgevingstemperatuur wordt altijd duidelijk weergegeven. Geef rechts bovenaan de klok of de ingestelde temperatuur weer door op OK te drukken.
Kies de modi AUTO, MAN, MAN ECO met een druk op ► (standaard: AUTO).

HANDMATTIG EN HANDMATTIG ECO (Afb.7)
Wijzig de ingestelde en opgeslagen waarden door op ▲▼ te drukken.
MAN = Temperatuur Comfort (standaard: WINTER = 20,0°C / ZOMER = 25,0°C).
MAN ECO = Temperatuur Economy (standaard: WINTER = 16,0°C / ZOMER = 28°C).

AUTOMATISCH (Afb.8 en Afb.9)
Onderaan op het display wordt het volgende weergegeven:
de ingestelde uren met de temperatuur Comfort (t1).
de ingestelde uren met de temperatuur Economy (t2).
De ingestelde temperatuur (t1 of t2) hangt af van het opgeslagen uiprogramma en wijzigt automatisch.

UURPROGRAMMERING
Druk 3 seconden op ▼. Rechts bovenaan wordt de actuele tijd weergegeven (Afb.10):
SET en het symbool geassocieerd met de actuele tijd knipperen.
Stel de temperatuur in voor elk uur van de dag.
Stel de temperatuur t1 in met een druk op ▲.
Stel de temperatuur t2 in met een druk op ▼.
Druk op pijltoetsen ▲ ▼ om langs de uren te lopen zonder de instellingen te wijzigen.
Bevestig het programma met een druk op OK.

Het display toont achtereenvolgens (Afb.11) de ingestelde temperatuurwaarden t1 (Comfort) en t2 (Economy).
Wijzig t1 (Comfort) met ▲▼ en bevestig met OK (standaard: WINTER = 20,0°C / ZOMER = 25,0°C).
Wijzig t2 (Economy) met ▲▼ en bevestig met OK (standaard: WINTER = 16,0°C / ZOMER = 28°C).

SEIZOENMODUS WINTER *
De Comfort-temperatuur is hoger dan de Economy-temperatuur (t1>t2). Wanneer Tamb < Tset (Omgevingstemperatuur < Ingestelde temperatuur) wordt de verwarming geactiveerd.

SEIZOENMODUS ZOMER *
De Comfort-temperatuur is lager dan de Economy-temperatuur (t1<t2). Wanneer Tamb > Tset (Omgevingstemperatuur > Ingestelde temperatuur) wordt de koeling geactiveerd.

RADIOCOMMUNICATIE
DPT R Normaal toont het display het vast aanwezige symbool van radio (Fig.7 en Afb.9). Wanneer het symbool knippert, moeten de apparaten gecontroleerd worden, moet de koppelingprocedure herhaald worden of moet de positie worden aangepast.

MENU INSTALLATEUR (Afb. 12)
Druk, in de modus OFF, gedurende 10 seconden op OK voor toegang tot het Menu Installateur.
Druk op ▲ ▼ voor de selectie van de opties;
Druk op ▲ ▼ voor de wijziging van de waarden;
AF = Drempelwaarde vorstbescherming (standaard 6,0°C);
HYS = Temperatuurverschil (standaard 0,2°C);
OFS = Correctie offset temperatuur (standaard 0,0°C);
°C = Selectie graden Celsius/Fahrenheit (standaard Celsius);
rAd = (alleen DPT R, DPT VR). Druk op ▲ voor het selecteren van YES en druk voor bevestiging nogmaals op ▲. Aan het einde van de koppelingprocedure toont het display "rAd" in geval van een geslaagde koppeling, "Err" in geval van een mislukte koppeling.

CLR = Druk op ▲ voor het selecteren van YES en druk voor bevestiging nogmaals op ▲. Wacht 4 seconden voor de automatische reset. Herstelt de fabriekswaarden.
Druk op OK om het Menu Installateur af te sluiten.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε βάσει των κανονισμών EN 60730-2-9, ETSI EN 301 489-1 (DPT R, DPT VR), ETSI EN 300 200-2 (DPT R, DPT VR), ακολουθώντας κατά τη [κανονική] οδηγία Ε.Σ. Τέλος, έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου στην Ιταλία.

- DPT Τροφοδοσία: Μπαταρίες (2x1,5V)- Έξοδος: relé ON-OFF
DPT V Τροφοδοσία: 230Vac, 50Hz - Έξοδος: relé ON-OFF
DPT VR Τροφοδοσία: Μπαταρίες (2x1,5V) - Έξοδος: Ράδιο 868.2 Mhz
DPT VR Τροφοδοσία: 230Vac, 50Hz - Έξοδος: Ράδιο 868.2 Mhz
DPT Τροφοδοσία: Αλκαλίνες Μπαταρίες 2x1,5V LR03 (Τύπου AAA)
Διάρκεια μπαταριών > 1 έτος
DPT V Τροφοδοσία: 230Vac, 50Hz
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς: < 0.5W
Διατήρηση ρολογιού μετά από πιθανή διακοπή της τροφοδοσίας >12h
DPT Μέγιστο φορτίο επαφών: 5A(1A) 250VAC
DPT V Τύπος δράσης: 1B
DPT R Συχνότητα λειτουργίας: 868.2 Mhz
DPT VR Κατηγορία δέκτη : 2
Παύση Duty cycle < 1%
Εμβέλεια: 300 m σε ελεύθερο πεδίο, 20 m στο εσωτερικό κτιρίων
Τύπος κεραιάς: εσωτερική, σε τυπωμένο κύκλωμα

Κατηγορία ErP I (+1%) - EU 811/2013
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 50°C
Ευρος θερμοκρασίας: 0°C+39°C
Πλάσιο ρύθμισης της θερμοκρασίας: 5°C+35°C
Ανάλυση θερμοκρασίας: 0,1°C
Διαφορική θερμοκρασία: από 0,1°C έως 2,0°C (εργαστ. ρύθμιση 0,2°C)
Ανεγερτής θερμοκρασίας: NTC 100KΩ@25°C
Βασικός προστασίας: IP20
Κατηγορία μόνωσης: Τύπου 2 (διπλή μόνωση)
Επίπεδο μόλυνσης: 2
Λογισμικό κατηγορία A
Αντοχή σε θερμότητα και φωτιά: Κατηγορία D
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -25+60°C
Ονομαστική αντοχή σε κραυική τάση: 2,5kV
Εγκατάσταση: πάνω σε τοίχο

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σας συμβουλεύουμε η εγκατάσταση της συσκευής να πραγματοποιηθεί ακολουθώντας πιστά τους κανονισμούς ασφαλείας και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Πριν την εκτέλεση οποιαδήποτε σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι γενικός διακόπτης έχει απενεργοποιηθεί.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εγκαταστήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας και ρεύματα αέρα, σε απόσταση 1,5 m περίπου από το πάτωμα. Ανοίξει τη συσκευή πιέζοντας το κόνιωμα που βρίσκεται τοποθετημένο στο κάτω μέρος της βάσης (Εκ.1 Α). Σπέρните το εμπρόσθιο [ημάρ] προς τα επάνω (Εκ.1 Β) και αναστήστε το ελαφρώς [για την απαγκίστρωση του] (Εκ.1 C).

DPT R Στερεώστε τη βάση στον τοίχο, χρησιμοποιώντας τις οπές που βρίσκονται οριζόντιες (Εκ.2 Α-Α) ή τις οπές που βρίσκονται διαγώνιες (Εκ.2 Β-Β).

DPT Αφαιρέστε την εσωτερική προστασία των ακροεπιπλοών. Ξεβιδώστε τη βίδα (Εκ.2 C) κι εν συνέχεια περιστρέψτε το κλάμμα προς τα επάνω. Στερεώστε τη βάση στον τοίχο, μέσω των οπών που βρίσκονται οριζόντιες (Εκ.2 Α-Α) ή τις οπές που βρίσκονται διαγώνιες (Εκ.2 Β-Β). Περάστε τα κλάμματα μέσω του ειδικού ανοίγματος που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής και συνδέστε τα στο σύστημα ακροεπιπλοών (Εκ.4). Εν συνέχεια τοποθετήστε εκ νέου το εσωτερικό καπάκι βιβλινότητας τη βίδα (Εκ.2 C).

DPT Εισάγετε τις μπαταρίες στον ειδικό θαλάμο στο εσωτερικό της συσκευής (Εκ.3).

Για να κλείσετε τη συσκευή ακολουθήστε την ίδια διαδικασία που περιγράφετε προηγουμένως αντίστροφα. Παράθετε τα άνω πλαίσια των δύο μεσομερών τμημάτων της συσκευής (Εκ.1 C) κι εν συνέχεια κατεβείτε το εμπρόσθιο τμήμα της (Εκ.1 Β) έως ότου κάνει κλικ ο κάτω άγκιστρο (Εκ.1 Α) της βάσης.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Όταν το σύμβολο της μπαταρίας αρχίσει να αναβοβλίνει (σήμανση αποφορτισμένων μπαταριών) θα πρέπει να προχωρήσετε στην αντικατάσταση [των μπαταριών]. Ακολουθήστε τα βήματα που υποδεικνύονται στις οδηγίες εγκατάστασης (Εκ. 1 και Εκ.3). Τοποθετήστε εκ νέου το κλάμμα επάνου στη βάση πριν προχωρήσετε στην επόμενη ενέργεια.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι εντολές βρίσκονται στα όκρα ενός δακτυλίου 4mm πλάτους, βλ βέλκια. Το κεντρικό πλήκτρο OK. Πιέστε κάποιο από τα βέλκια του δακτυλίου για να ενεργοποιηθεί μία εντολή κάθε φορά. Πιέστε [το πλήκτρο] OK για επιβεβαίωση στο κέντρο του δακτυλίου. Χρησιμοποιήστε τα βέλκια για την τροποποίηση των τιμών χρόνου και θερμοκρασίας ή για την επιλογή κάποιας ρύθμισης. Το κεντρικό πλήκτρο OK χρησιμοποιείται συνήθως για την επιβεβαίωση των ρυθμίσεων.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (Εκ. 5)
Ρύθμιση του ρολογιού
Επιλογή τρόπου απάντησης ώρας. Υπό μορφή 24H ή 12H μέσω των πλήκτρων ▲▼, κι εν συνέχεια OK [για επιβεβαίωση].
Ρύθμιση της ώρας μέσω των πλήκτρων ▲▼, κι μετά OK [για επιβεβαίωση].
Ρύθμιση των λεπτών μέσω των πλήκτρων ▲▼, κι μετά OK [για επιβεβαίωση].
Στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή OFF και η ένδειξη του ρολογιού.

DPT R Πραγματοποιήστε την αντιστοίχιση με τον αυτίοματο δέκτη RCV μέσω της παραμέτρου "rAd" του μενού του συστήματος εγκατάστασης. Η διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί εργοστασιακά αλλά μπορεί να επαναληφθεί (όπως π.χ. στην περίπτωση αντικατάστασης κάποιας συσκευής). Πραγματοποιήστε προηγουμένως τον δέκτη RCV ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OFF (Εκ. 6)
Η λειτουργία ανηψύρεσης είναι ενεργοποιημένη. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα:
▼ για τη ρύθμιση του ρολογιού (βλέπε παραπάνω).
▲ για τη ρύθμιση του τρόπου απάντησης ανάλογα με την εποχή Καλοκαίρι/Χειμώνας (εργοστασιακή ρύθμιση: Χειμώνας).
▲ για να περάσετε από OFF σε ενεργό τρόπο λειτουργίας και αντίστροφως. Πιέστε για 10 δευτερόλεπτα OK για να εισέλθετε στο Μενού τις Συστήματος Εγκατάστασης.

ΕΝΕΡΓΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Εκ.7, Εκ.8 και Εκ.9)
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκεται πάντα σε πρώτο πλάνο.
Πιέστε OK για την εμφάνιση του ρολογιού ή της θερμοκρασίας πάνω δεξιά.
Πιέστε ► για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας: AUTO, MAN, MAN ECO (τυπική: AUTO).

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ECO (Εκ.7)
Πιέστε ▲ ▼ για την τροποποίηση των τιμών που έχουν ρυθμιστεί και αποθηκευτεί.
MAN = θερμοκρασία Comfort (Ανεξάρτητες) - (τυπική: Χειμώνας = 20,0°C / Καλοκαίρι = 25,0°C).
MAN ECO = θερμοκρασία Economy (Εξοικονόμησης) - (τυπική: Χειμώνας = 16,0°C / Καλοκαίρι = 28°C).

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ (Εκ.8 και Εκ.9)
Στο κάτω μέρος η οθόνη εμφανίζει:
de ingestelde uren met de temperatuur Comfort (t1).
de ingestelde uren met de temperatuur Economy (t2).
De ingestelde temperatuur (t1 of t2) hangt af van de opgeslagen uiprogramma en wijzigt automatisch.

ΟΡΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα το ▼ για εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα πάνω δεξιά (Εκ.10):
TO SET και το σύμβολο που σχετίζεται με την τρέχουσα ώρα αναβοβλίνουν.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία για κάθε ώρα της ημέρας.
Πιέστε ▲ για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας t1.
Πιέστε ▼ για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας t2.
Πιέστε το βέλι ▲ ▼ για μετακινήτε κατά μήκος των ωρών χωρίς να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις.
Πιέστε OK για την επιβεβαίωση του προγράμματος.

Η οθόνη υποδεικνύει την ακολουθία (Εκ.11) οι τιμές θερμοκρασίας που ρυθμιστήκαν t1 (Comfort) και t2 (Economy).
Τροποποιήστε t1 (Comfort) με ▲▼ κι εν συνέχεια επιβεβαιώστε πατώντας OK (τυπική: Χειμώνας = 20,0°C / Καλοκαίρι = 25,0°C).
Τροποποιήστε t2 (Economy) με ▲▼ κι εν συνέχεια επιβεβαιώστε πατώντας OK (τυπική: Χειμώνας = 16,0°C / Καλοκαίρι = 28°C).

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ *
Η θερμοκρασία Ανεξαρτησίας (Comfort) είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία εξοικονόμησης (Economy) (t1>t2).
Όταν η θερμοκρασία Tamb < Tset